


平面図  
 床仕上げ：樹脂モルタル（日本化成：NSフロアハード）  
 ※一部人工芝仕上げ（ユニチカ：グリーンアイ景観リアルシリーズPM25-T）

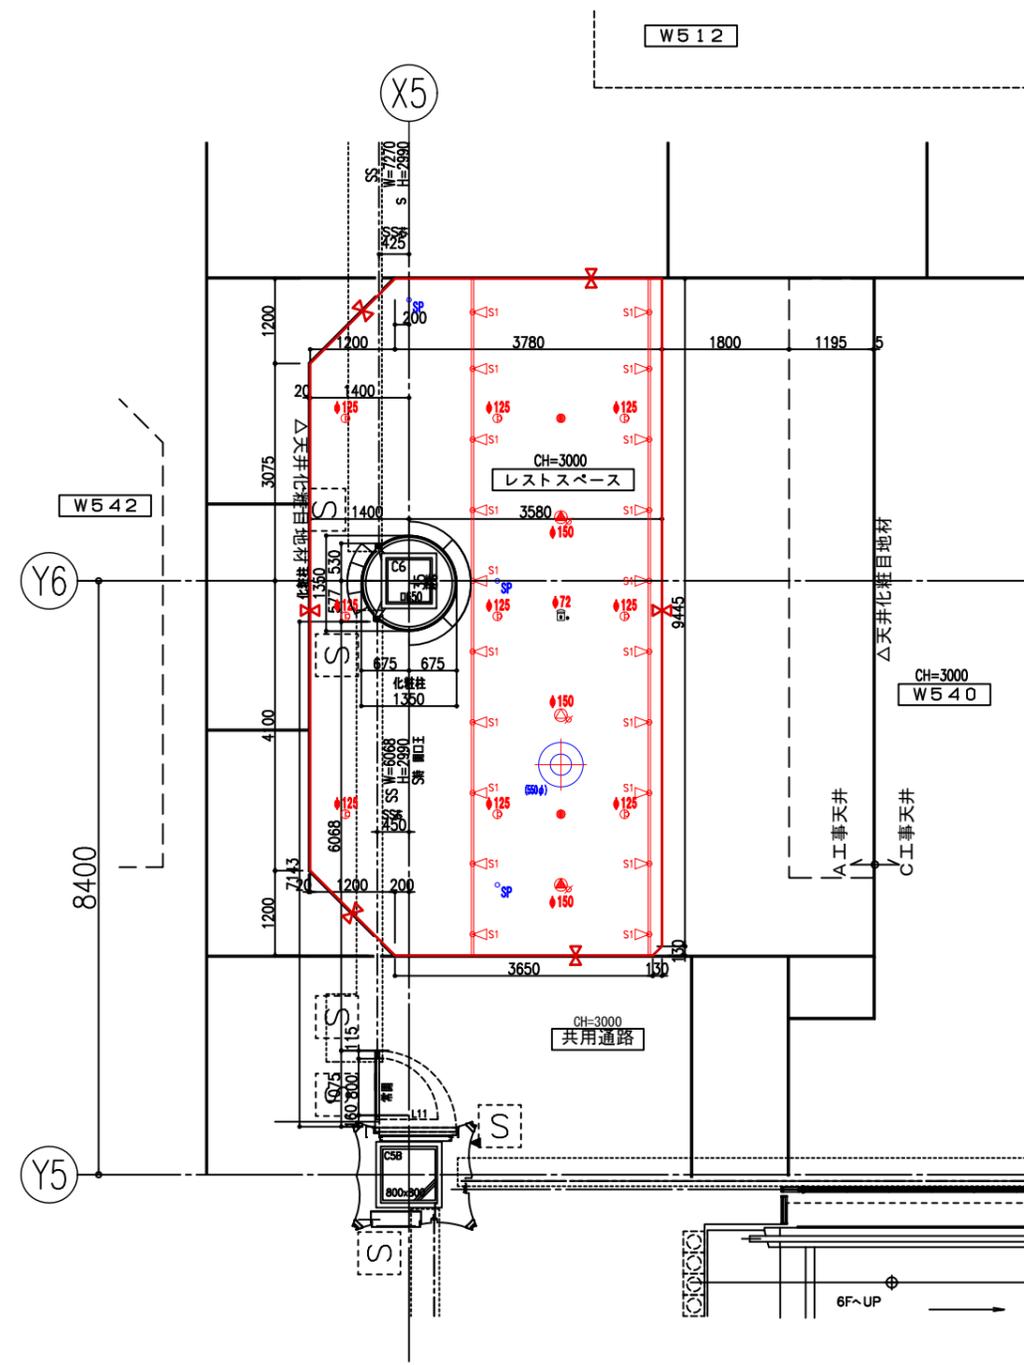

天井伏図  
 天井仕上げ：AEP塗装（日塗工：25-90A）

区画番号	
レストスペース	
区画総面積	引渡し床高
46.24 m <sup>2</sup>	±0mm
営業料等算出面積	
46.24 m <sup>2</sup>	

凡例	備考	数量
● 非常照明	60φ	2
☐ 煙感知器	72φ	1
⊙ 非常放送	150φ	1
⊙ 業務放送	150φ	2
— 配線ダクト	—	
△ スポットライト	LED 14.6W 3500K	20
○ ベースライト 125φ	LED 41.6W 3500K	9
□ フロアコンセント	***	3
Ⓜ 壁付けコンセント	***	3

凡例		数量
SA	給気ダクト	—
RA	還気ダクト	—
SE	排煙ダクト	—
KE	排気ダクト	—
KEA	厨房排気ダクト	数量
CM	熱量計	—
⊗	ファンコイルユニット	—
⊕	吹出口	1
⊖	吸入口	—
□	厨房フード	—
■	排煙口	—
●	排煙口手動開放装置	—

凡例	数量	
— D —	排水管	—
— CW —	給水管	—
M	量水器	—
⊙	SPヘッド (A工事)	3
⊙	SPヘッド (C工事)	—

注意  
 ・当図面は建築基本設計図を基に作成しております。  
 現地実測確認の上製作施工を行って下さい。  
 ・建築躯体の耐火被覆厚は65mmで想定して下さい。  
 ・スプリンクラーの散水障害に注意して下さい。  
 (ヘッド下 600mm空ける)

—— リースライン